ООО «ВЕЗА»
614000, Пермь, ул. Монастырская, 12а, офис 226
Тел: +7(342)235-02-76; Факс: +7(342)235-03-77
perm@veza-ural.ru

Проект: к5369 от 03.09.2015

Объект:	**Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук**	**Название:**	**В3**
Заказчик:	**ИМСС УРО РАН, Юсупова Ольга**	**Производительность:**	**120 м3/ч**
Исполнитель:	**Белов Максим**	**Свободный напор:**	**45 Па**

Характеристики входящего оборудования

2. Вентилятор канальный для круглых каналов Канал-ВЕНТ

Индекс: Канал-ВЕНТ-100

Lв=120 куб.м./ч; Рполн=49 Па; Рсеть=45 Па

Превышение напора вентилятором: dP=117 Па

Эл.двиг: Nу=0,082 кВт; Uпит=~220 В; Iпот=0,3 А

L=232 мм; м=3,2 кг

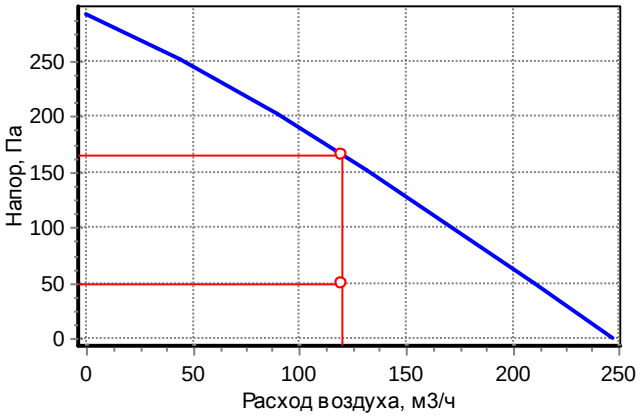

4. Клапан универсальный воздушный Канал-КВ

Индекс: Канал-КВ-100-СМ230; Привод: СМ230; dPв=3,5 Па; L=200 мм; м=0,7 кг

Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сумм, дБА
На входе	57	55	63	61	59	55	48	41	63
На выходе	57	55	63	61	59	55	48	41	63
К окружению	39	41	42	48	52	47	37	30	54

Габаритная схема

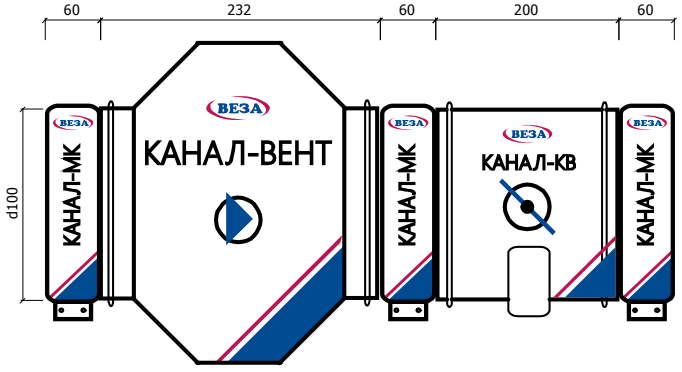

Дополнительное оборудование:

Монтажный хомут: Канал-МК-100 - 3 шт.